



工 曾根浄化センター

■全体平面図

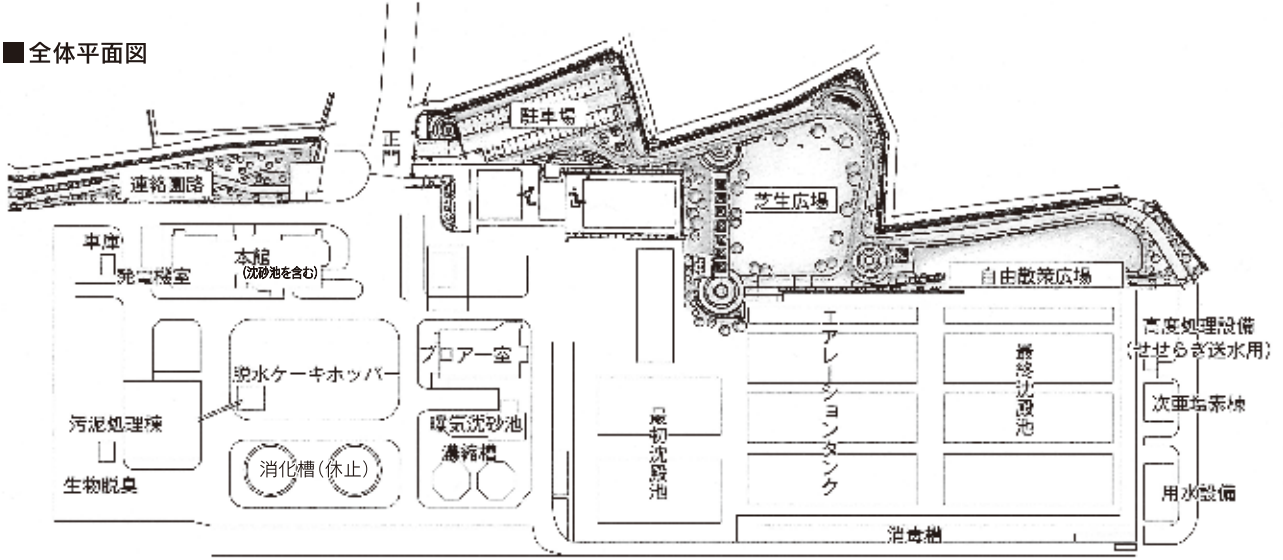

■フローシート

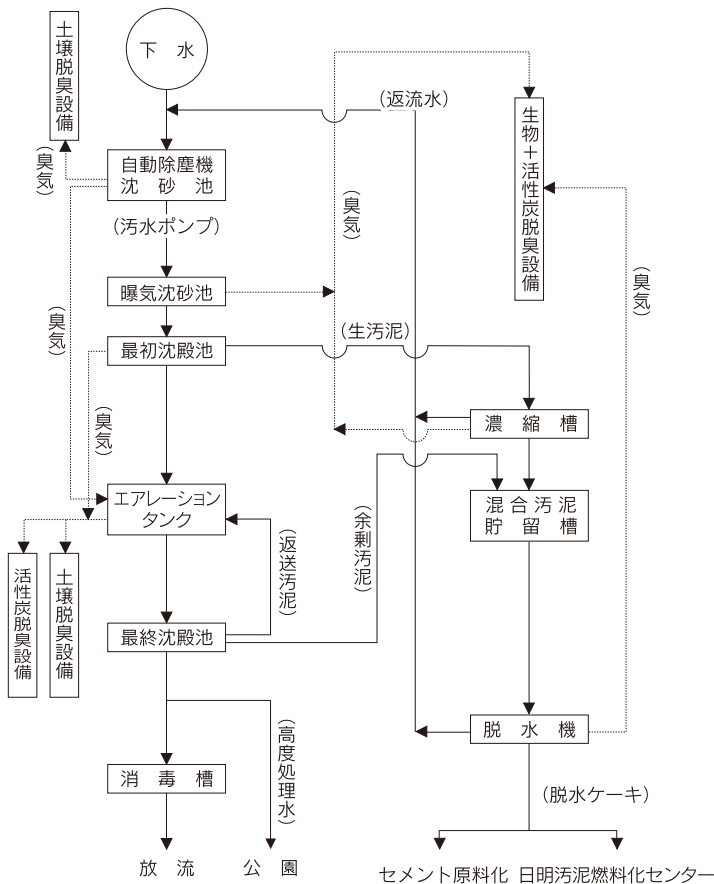

■主要設備仕様

施設	設備	仕様・構造	数
場内ポンプ場	自動除塵機	(細目)目開25mm	3台
	沈砂池	65m ³	3池
	汚水ポンプ	φ400×20.0m ³ /分×20m×M-110kW	1台
		φ500×35.0m ³ /分×20m×M-185kW	1台
		φ400×20.0m ³ /分×20m×M-110kW	1台
		φ500×35.0m ³ /分×20m×M-185kW	1台
φ800×75m ³ /分×24m×E-441kW		1台	
水処理施設	曝気沈砂池	200m ³	2池
	最初沈殿池	3,600m ³	2池
	エアレーションタンク	1,980m ³	10池
	主プロウ	11,400m ³ /時×250kW	1台
		7,500m ³ /時×170kW	3台
	最終沈殿池	3,000m ³	3池
消毒槽	1,000m ³	1池	
汚泥処理施設	濃縮槽	(重力式)960m ³	1基
		(重力式)320m ³	1基
	消化槽	4,300m ³	(休止) 2槽
	脱水機	(スクループレス式)φ700×400kg DS/時	2台
脱臭施設	汚泥貯留槽	5.9×9.4×H5.3 293m ³	1基
	土壌脱臭設備	142.0m ³ /分×11.0kW	1台
		40.0m ³ /分×3.7kW	1台
		52.3m ³ /分×3.7kW	1台
		55.0m ³ /分×2.2kW	1台
	生物+活性炭脱臭設備	39.0m ³ /分×5.5kW	1台
	活性炭脱臭設備	40.0m ³ /分×3.7kW	(休止) 1台
41.0m ³ /分×3.7kW		1台	



セメント原料化 日明汚泥燃料化センター