



ウ 新町浄化センター

■全体平面図

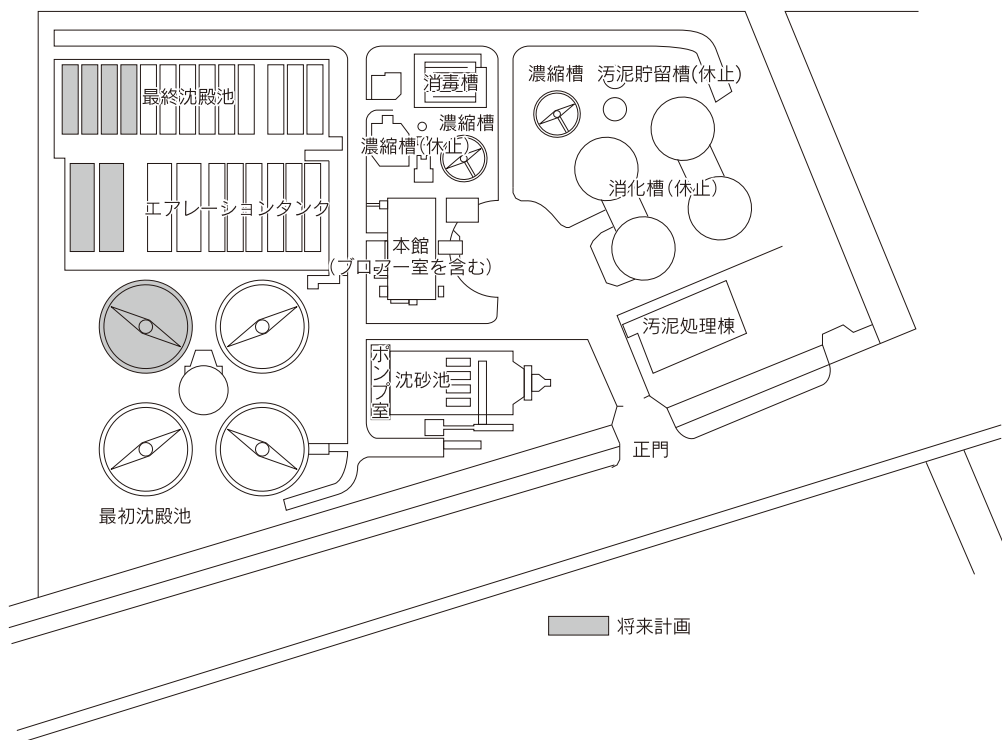

■フローシート

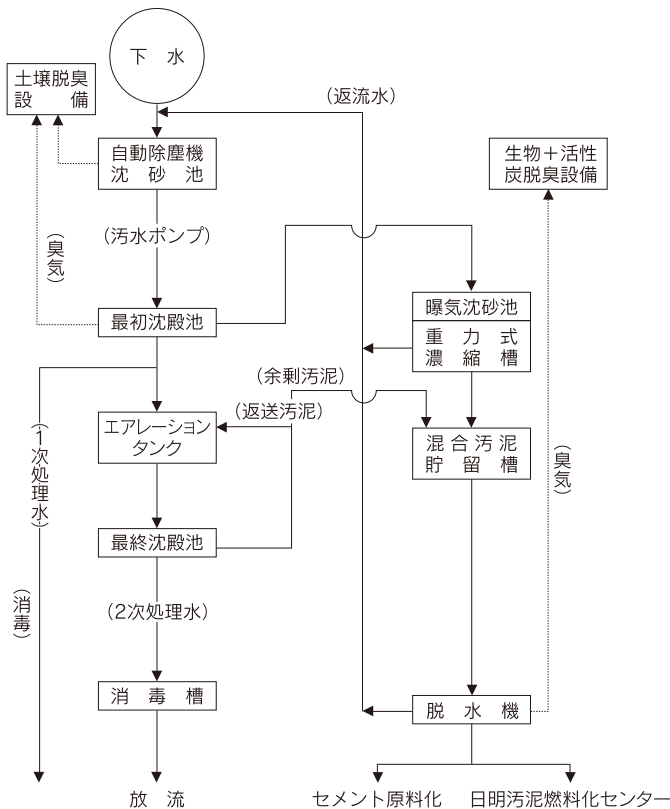

■主要設備仕様

施設	設備	仕様・構造	数
場内ポンプ場	自動除塵機	(細目)目開25mm	4台
	沈砂池	38.5m <sup>3</sup>	4池
	汚水ポンプ	φ400×21.0m <sup>3</sup> /分×15.7m×M-85kW	1台
		φ400×21.1m <sup>3</sup> /分×16.5m×M-90kW	1台
		φ400×21.1m <sup>3</sup> /分×16.5m×M-90kW	1台
φ500×35.3m <sup>3</sup> /分×16.5m×(E-147kW・M-140kW)		1台	
水処理施設	最初沈殿池	2,120m <sup>3</sup>	3池
	エアレーションタンク	(標準槽) 3,780m <sup>3</sup>	2池
		(深槽) 4,200m <sup>3</sup>	2池
	主プロウ	4,500m <sup>3</sup> /時×110kW	2台
		6,180m <sup>3</sup> /時×140kW	2台
	最終沈殿池	(標準槽) 2,249m <sup>3</sup>	1池
		(二階槽) 2,395m <sup>3</sup>	3池
消毒槽	(標準槽) 486m <sup>3</sup>	1池	
	(二階槽) 797m <sup>3</sup>	1池	
汚泥処理施設	濃縮設備	(重力式) 804m <sup>3</sup>	1基
		(重力式) 380m <sup>3</sup>	1基
	消化槽	(浮上式) 455m <sup>3</sup>	(休止) 1基
		2,840m <sup>3</sup>	(休止) 2槽
	脱水機	4,150m <sup>3</sup>	(休止) 2槽
		(スクリーンプレス式) φ700×370kgDS/時	1台
脱水機	(スクリーンプレス式) φ800×370kgDS/時	1台	
	汚泥貯留槽	φ9.0×H3.0 212m <sup>3</sup>	(休止) 2基
脱臭施設	土壤脱臭設備	30.0m <sup>3</sup> /分×2.2kW	1台
	土壤脱臭設備	36.4m <sup>3</sup> /分×2.2kW	2台
	生物+活性炭脱臭設備	7.0m <sup>3</sup> /分×0.75kW	1台
生物+活性炭脱臭設備	38.0m <sup>3</sup> /分×3.7kW	1台	