



オ 北湊浄化センター

■全体平面図

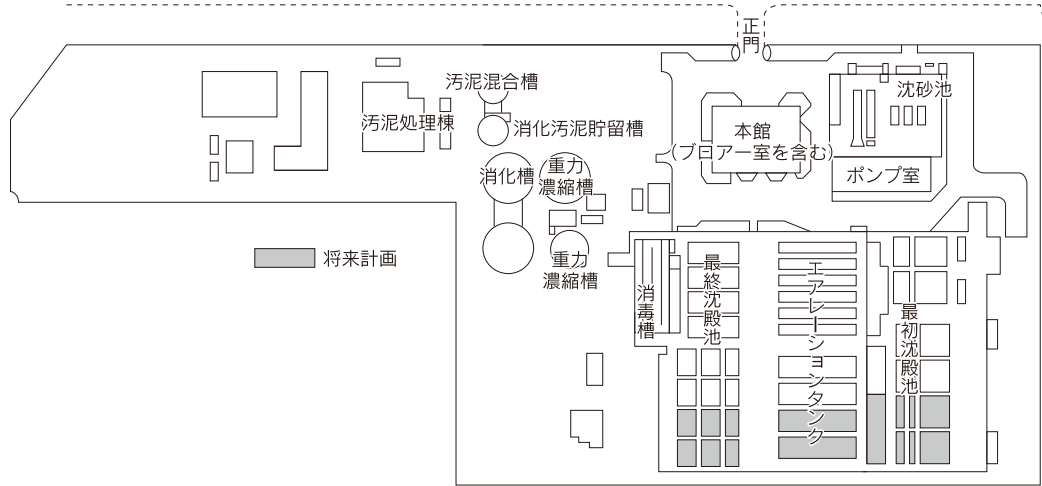

■フローシート

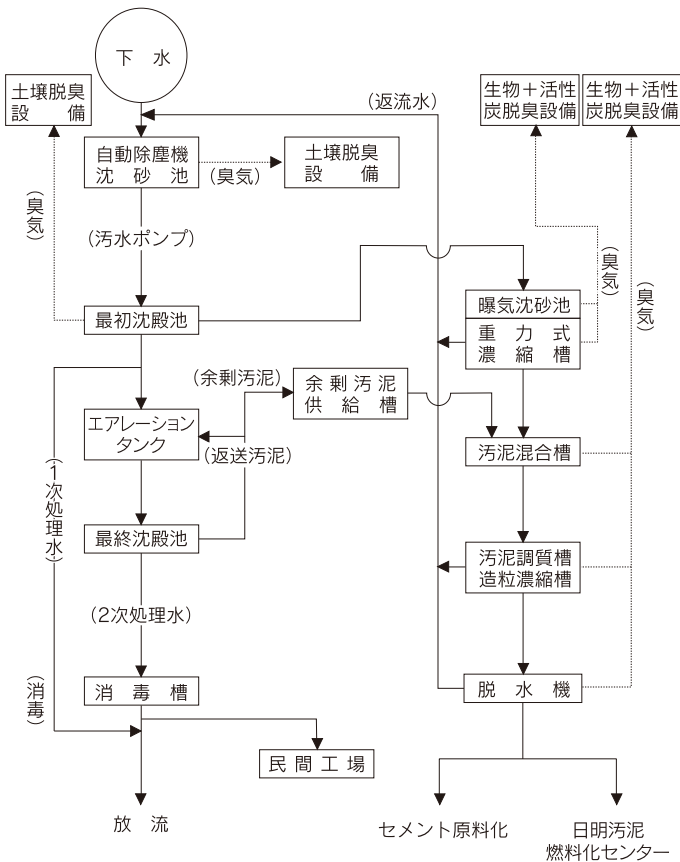

■主要設備仕様

施設	設備	仕様・構造	数
場内ポンプ場	自動除塵機	(汚水)目開20mm (雨水)目開50mm	3台 4台
	沈砂池	(汚水)50.4㎡	3池
		(雨水)237.6㎡	2池
	汚水ポンプ	φ450×27.5㎡/分×11.5m×M-75kW	2台
		φ700×60㎡/分×11.5m×E-169kW	1台
		φ700×60㎡/分×11.5m×M-160kW	1台
雨水ポンプ	φ800×78㎡/分×7.4m×E-162kW	2台	
	φ1,200×255㎡/分×5.9m×E-400kW	1台	
	φ1,200×255㎡/分×5.9m×E-396kW	1台	
水処理施設	最初沈殿池	(標準槽)1,264㎡	2池
		(二階槽)2,466㎡	2池
	エアレーションタンク	(標準槽)2,520㎡	2池
		(深槽)3,000㎡	2池
	主プロフ	3,000㎡/時×75kW	2台
		4,800㎡/時×130kW	1台
最終沈殿池	5,400㎡/時×150kW	1台	
	最終沈殿池	(標準槽)859㎡ (二階槽)1,783㎡	4池 2池
消毒槽	1,080㎡	1池	
汚泥処理施設	濃縮槽	(重力式)960㎡	1基
		(重力式)316㎡	1基
	消化槽	1,724㎡ (休止)	2槽
	造粒濃縮設備	(調質槽)1.84㎡	2基
		(濃縮槽)3.78㎡ 400kgDS/時	2基
	脱水機	(スクリーブレス式)φ700×320kgDS/時	2台
	汚泥混合槽	φ8.5×H2.5 160㎡	1基
消化汚泥貯留槽	φ8.5×H2.5 160㎡	1基	
固化設備	15.6㎡/時(休止)	1基	
脱臭施設	土壤脱臭設備	18.8㎡/分×1.5kW	1台
		19.5㎡/分×2.2kW	1台
	生物+活性炭脱臭設備	32.5㎡/分×3.7kW	1台
		23.0㎡/分×2.2kW	1台
脱臭設備	57.0㎡/分×7.5kW	1台	