・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

ボーリング柱状図

調　査　名　舞鶴中ブロック小中連携校(仮称)新設工事地質調査業務委託

ボーリング№

事業・工事名

シート№

ボーリング名	No.3	**調査位置**	福岡市中央区舞鶴2丁目6番6号							**北緯**	33° 35' 36"
発注機関	福岡市財政局アセットマネジメント推進部施設建設課			**調査期間**	平成 22年 9月 17日 ～ 22年 9月 21日					**東経**	130° 23' 31"
調査業者名	株式会社和晃地質コンサルタント 電話(092-861-6421)	**主任技師**	持田拓児	**現場代理人**	持田拓児	**コア鑑定者**	持田拓児			**ボーリング責任者**	薦野浩隆
孔口標高	TP +2.45m	**角度**	180° 上 90° 下 0° 0°	**方向**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	鉛直 水平0° 90° 0°	**使用機種**	**試錐機**	YBM-05	**ハンマー落下用具**	トンビ
総掘進長	24.09m								**エンジン**	ヤンマー製(NFD-8型)	**ポンプ**	GP-5

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	1.55	0.90	0.90		埋土	灰～暗灰			0～0.3mは駐車場の舗装コンクリート 0.3～0.9mは中粒の砂からなる埋土	
1	0.45	1.10	2.00		砂質シルト	暗灰			含水多く非常に軟らかい砂。貝殻片を混入する	9/20 1.70
2	-0.55	1.00	3.00		粗中砂	淡茶灰			石英質で洗われた砂でザクザク状を呈する 所々細砂を混入し、雑多な砂となる	
3	-1.55	1.00	4.00		砂混りシルト	暗灰			含水多く非常に軟らかい 細粒～中粒の砂を所々混入する	
4	-3.35	1.80	5.80		細砂	暗灰			細砂主体の砂で、所々シルト、小礫を混入する 全般に貝殻片を混入する	
5	-4.55	1.20	7.00		砂質シルト	暗灰			含水多く非常に軟らかい 細砂～微細砂を多く混入し、砂質シルト～シルト質砂状となる 貝殻片混入	
6	-7.55	3.00	10.00		粗中砂	暗灰～灰			石英質で洗われた砂でザクザク状を呈する 7.0～7.5mはシルト分、貝殻片を含む 所々、径2～5mm位の小礫を混入する	
7	-11.55	4.00	14.00		礫粘土混り粗中砂	淡黄灰～淡灰			径5～40mm位の硬質な石英の亜角礫、亜円礫を多く混入する 石英質のザクザクした砂状を呈する 所々粘土分を混入し、部分的に細砂を含む	
8	-14.05	2.50	16.50		粘土	黄褐～淡青灰			含水少なくやや硬い 固結粘土状となる 所々、腐植物、粗砂を混入する	
9	-17.25	3.20	19.70		粘土質粗中砂	淡青灰～淡灰			石英質でザクザク状の砂主体で、粘土分を非常に多く混入する 部分的に粘土分多く砂質粘土状となる	
10	-21.64	4.39	24.09		頁岩	暗黄灰～灰			コアは礫状～短棒状で採取される コアはハンマーの軽打で割れる硬さである 21m付近には炭質頁岩を挟在する	

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.35	1			1/30	1
1.65 2.15	2	1	2	5/30	5
2.45 3.15	1			1/30	1
3.45 4.15	3	3	4	10/30	10
4.45 5.15	2	3	2	7/30	7
5.45 6.15	モンケン自沈			0/45	0
6.60 7.15	1	2	4	7/30	7
7.45 8.15	2	2	3	7/30	7
8.45 9.15	8	8	11	27/30	27
9.45 10.15	3	3	6	12/30	12
10.45 11.15	9	9	9	27/30	27
11.45 12.15	10	8	7	25/30	25
12.45 13.15	6	7	7	20/30	20
13.45 14.15	2	3	2	7/30	7
14.45 15.15	1	1	2	4/30	4
15.45 16.15	3	4	9	16/30	16
16.45 17.15	5	5	6	16/30	16
17.45 18.15	2	3	7	12/30	12
18.45 19.15	8	6	5	19/30	19
19.45 20.15	17	30	3/1	50/21	71
20.36 21.15	23		27	50/20	75
21.35 22.00	50/9			50/9	167
22.09 23.00	50/7			50/7	214
23.07 24.00	50/9			50/9	167
24.09					

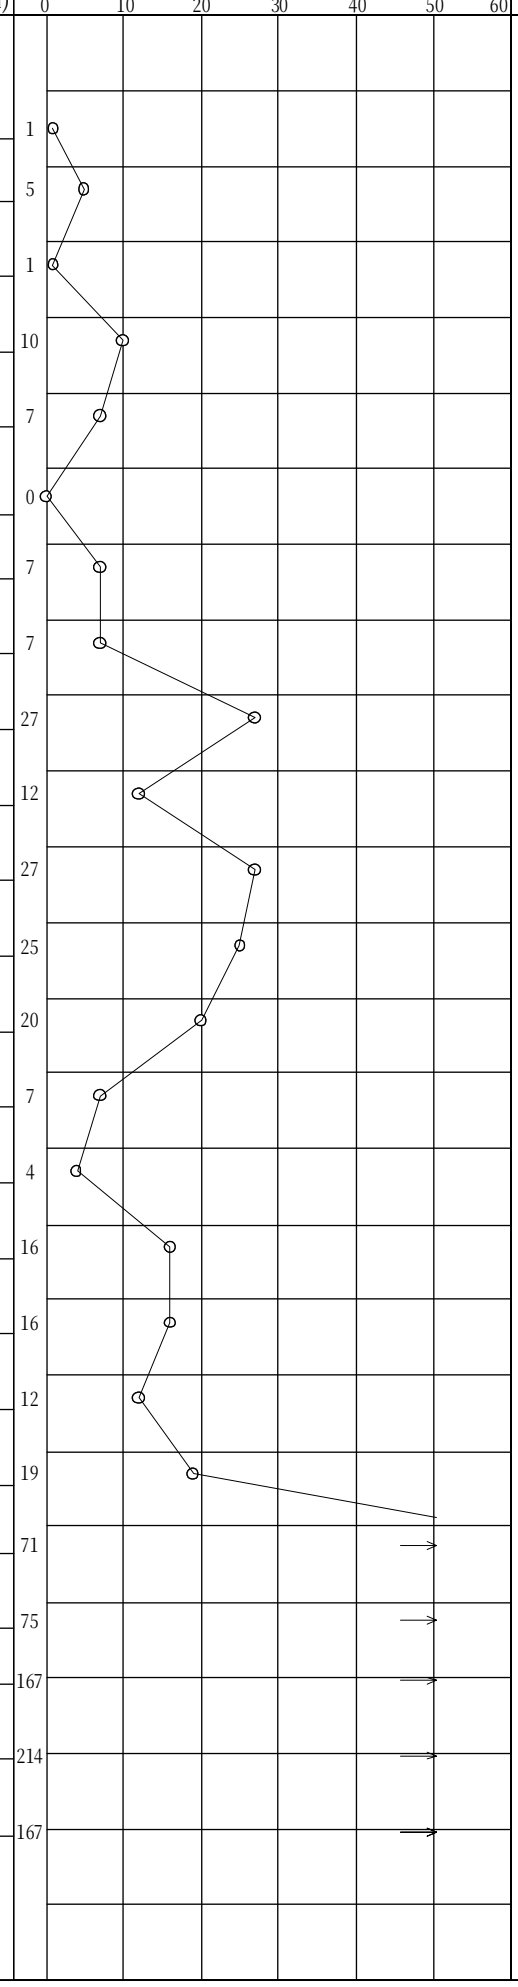

原位置試験

深度(m)	試験名および結果

試料採取

深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験(　)
2.15	P3-1	⊖	物理3
2.45			
3.15	P3-2	⊖	物理2
3.45			
5.15	P3-3	⊖	物理3
5.45			
6.15	P3-4	⊖	物理2
6.60			
8.15	P3-5	⊖	物理3
8.45			
13.15	P3-6	⊖	物理3
13.45			
15.15	P3-7	⊖	物理2
15.45			
18.15	P3-8	⊖	物理3
18.45			

掘進月日　9/20